




※監督職員と協議の上施工すること。

※原則、舗装構成は現状復旧とすること。  
※舗装構成が現状と異なる場合、発注者と協議すること。


$\phi 150$  As両切  $d=0.6$

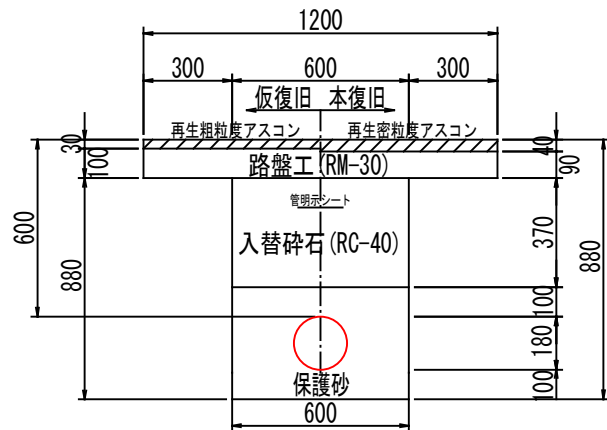

消火栓BOX d=600用

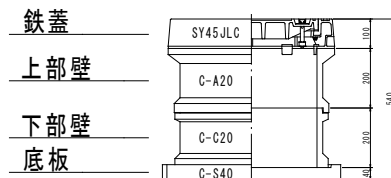


## 給水管標準図

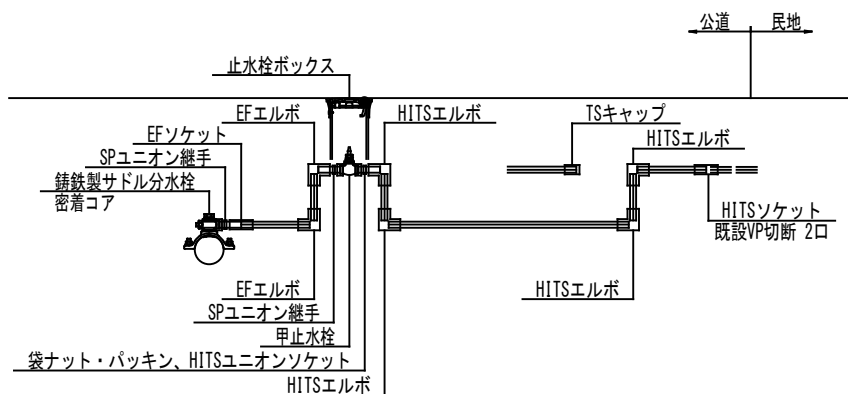


### 給水管掘削断面図

※原則、舗装構成は現状復旧とすること。  
※舗装構成が現状と異なる場合、発注者と協議すること。

$\phi 20 \sim \phi 25$  As両切  $d=0.6$

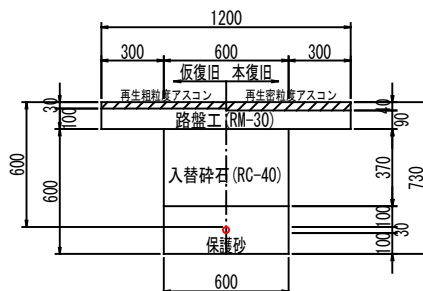

平面图

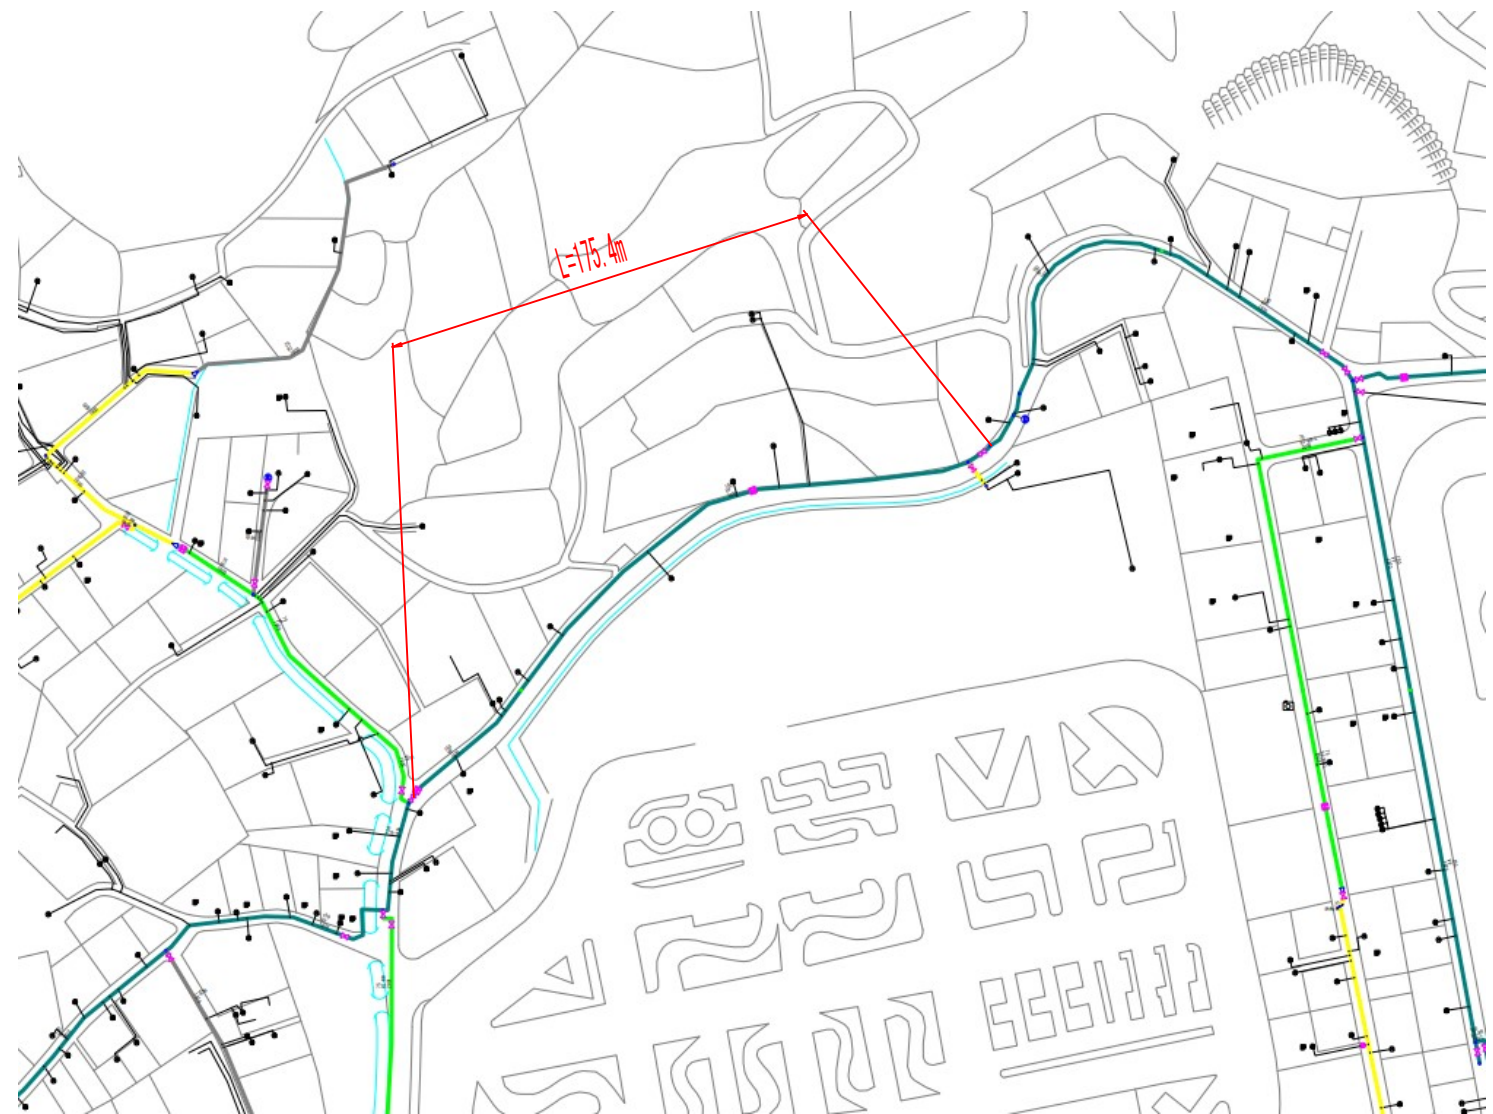

水道配水用ポリエチレン管φ150 L=175.4m

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| 給水管 | Φ20 | N=8箇所 |
| 給水管 | Φ25 | N=2箇所 |
| 給水管 | Φ30 | N=1箇所 |
| 給水管 | Φ40 | N=1箇所 |
| 給水管 | Φ50 | N=1箇所 |
| 消火栓 | Φ75 | N=2箇所 |

|       |                               |      |       |
|-------|-------------------------------|------|-------|
| 工事名   | 6上水第4号<br>令和6年度 藤ヶ瀬地区配水管布設替工事 |      |       |
| 図面名   |                               |      |       |
| 作成年月日 |                               |      |       |
| 縮尺    |                               | 図面番号 | 1 / 1 |
| 会社名   |                               |      |       |
| 事業者名  | いの町役場 上下水道課                   |      |       |